


CITOFONI CON POSTO ESTERNO (3+1)
INTERCOMS WITH REMOTE OUTDOOR STATION (3+1)
PARLOPHONES AVEC POSTE DE RUE
(3+1, n°3 conducteurs communs + n°1 conducteur appel)
SPRECHANLAGE MIT EINER AUßENSTELLE (3+1)

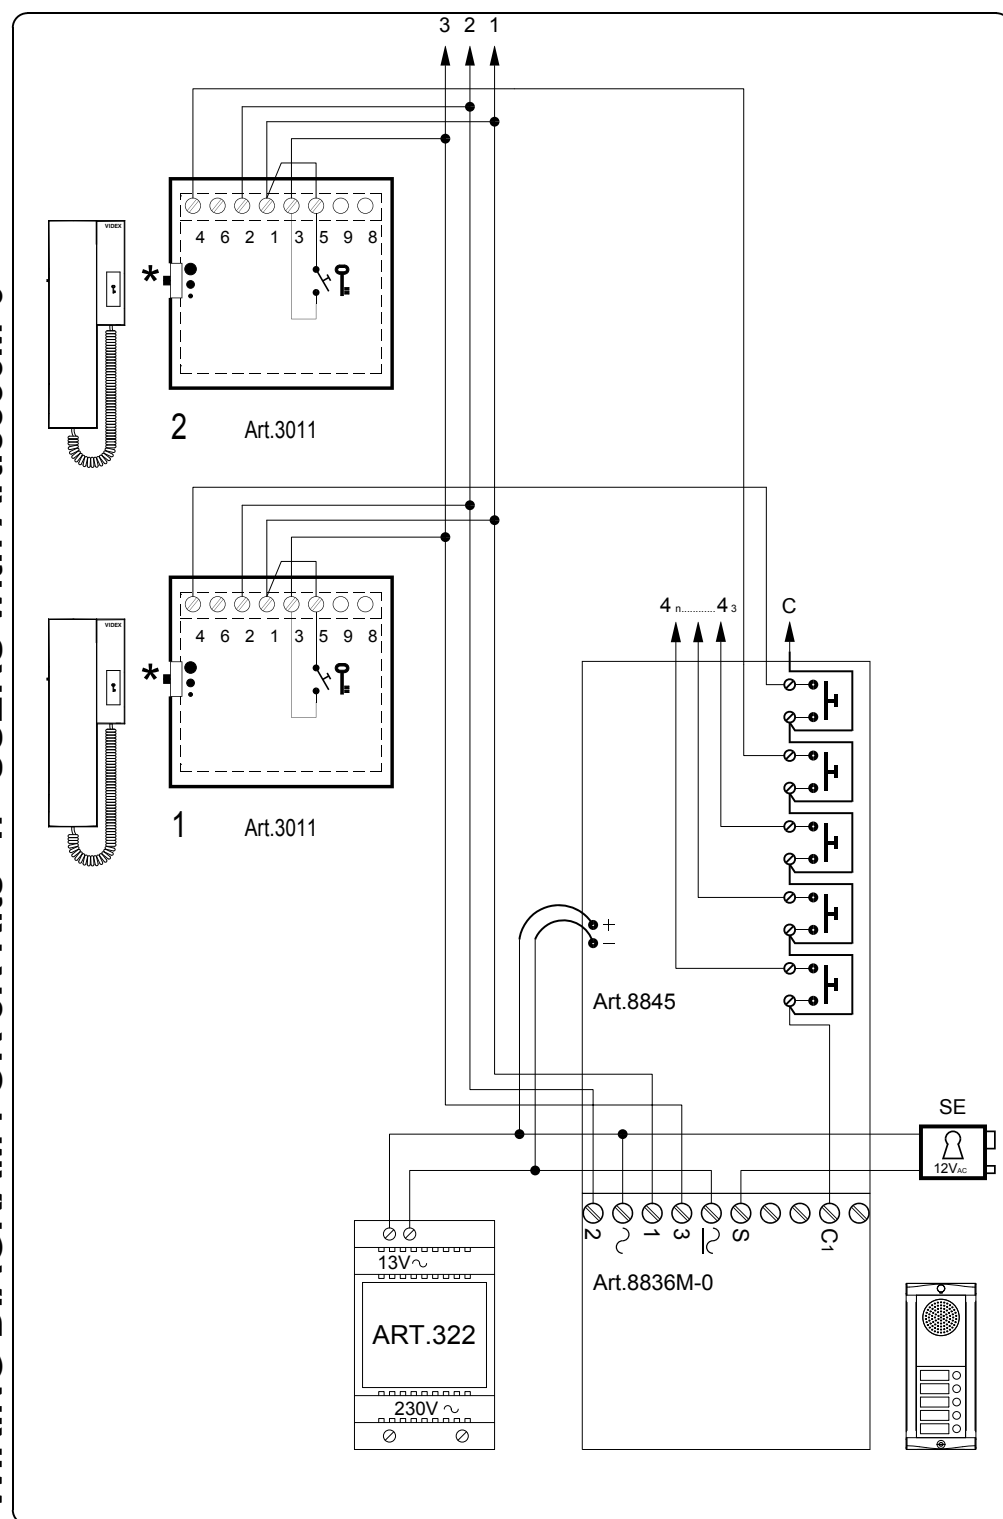

Art.3011

- Citofono
- Intercom
- Innenstelle
- Poste d'appartement
- Teléfono

ART.322

- Alimentatore
- Power supply
- Netzeil
- Alimentation
- Alimentador

ART.8836M-0..

- Modulo portiere elettrico
- Speaker unit module
- Aussenstelle mit Sprechereinheit
- Groupe phonie
- Unidad de habla/Botonera con parlante

ART.8843...8845..

- Modulo pulsanti
- Extension front panel module
- Tastenmodul
- Module avec boutons d'appel
- Modulo de ampliacion

- Regolazione volume della nota elettronica (3 livelli).
- Call tone volume control (3 Levels).
- Régulation du volume de l'appel électronique (sur 3 niveaux).
- Lautstärkeregelung des elektronischen Rufs (auf 3 Niveaus).
- Control de volumen del tono electrónico (3 niveles)
- Controle de volume (3 nívéis) de chamada electrónica.

NOTE:


I conduttori in grassetto hanno un diametro minimo di 10/10mm.
 The cables which are heavily outlined have a minimum diameter of 10/10mm.

Les conducteurs en gras ont un diamètre minimum de 10/10mm.
 Stark gezeichnete Linien müssen einen Leitungsquerschnitt von mindestens 1mm. Ø aufweisen

We recommend

This equipment is installed by a Competent Electrician, Security or Communications Engineer

**CITOFONI CON POSTO ESTERNO (3+1)
INTERCOMMS WITH REMOTE OUTDOOR STATION (3+1)
PARLOPHONES AVEC REMOTE POSTE DE RUE
(3+1, n°3 conducteurs communs + n°1 conducteur appel)
SPRECHANLAGE MIT EINER AUßENSTELLE (3+1)**

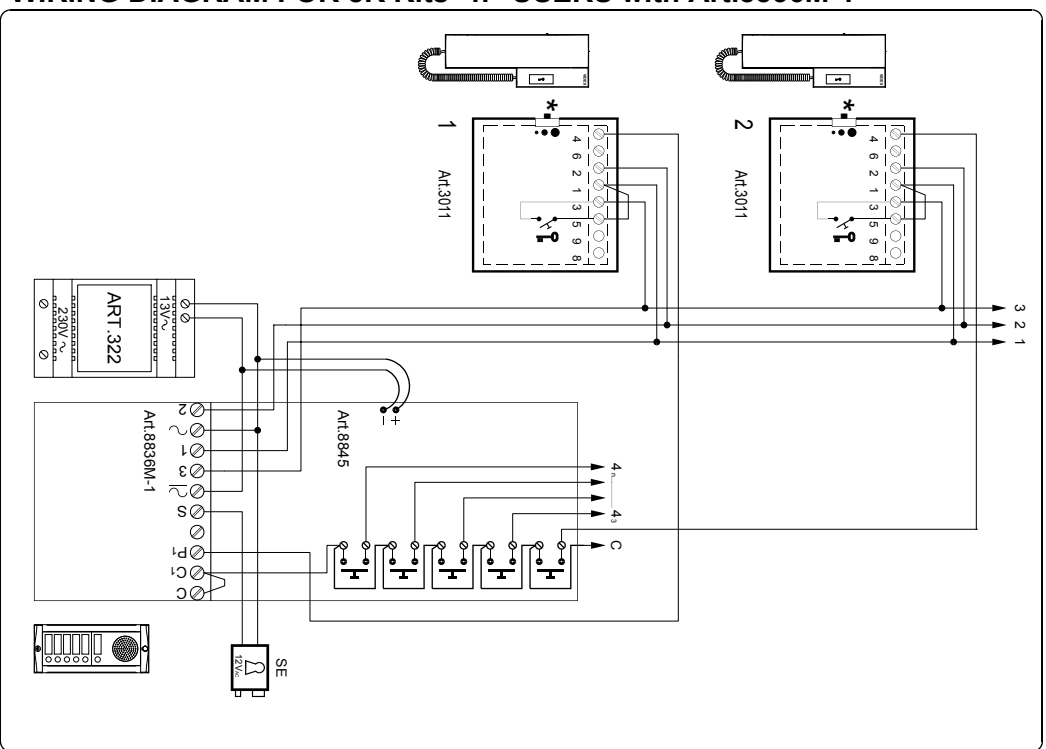

- Art.3011**
- Citofono
 - Intercom
 - Innenstelle
 - Poste d'appartement
 - Teléfono
- ART.322**
- Alimentatore
 - Power supply
 - Netzell
 - Alimentador
- ART.8836M-1..**
- Modulo portiere elettrico
 - Speaker unit module
 - Aussenstelle mit Sprecheinheit
 - Groupe phone
 - Unidad de habla/Botonera con parlante
- ART.8843...8845..**
- Modulo pulsante
 - Extension front panel module
 - Tastenmodul
 - Module avec boutons d'appel
 - Modulo de ampliacion
- ***
- Regolazione volume della nota elettronica (3 livelli).
 - Call tone volume control (3 Levels).
 - Régulation du volume de l'appel électronique (sur 3 niveaux).
 - Lautstärkeregulierung des elektronischen Rufs (auf 3 Niveaus).
 - Control de volumen del tono electrónico (3 niveles)
 - Contrôle de volume (3 niveles) de llamada electrónica.


NOTE:

I conduttori in grassetto hanno un diametro minimo di 10/10mm. The cables which are heavily outlined have a minimum diameter of 10/10mm.

Les conducteurs en gras ont un diamètre minimum de 10/10mm. Stark gezeichnete Linien müssen einen Leitungsschnitt von mindestens 1mm. Ø aufweisen

We recommend
This equipment is installed by a Competent Electrician, Security or Communications Engineer

**CITOFONI CON POSTO ESTERNO (3+1)
INTERCOMMS WITH REMOTE OUTDOOR STATION (3+1)
PARLOPHONES AVEC REMOTE POSTE DE RUE
(3+1, n°3 conducteurs communs + n°1 conducteur appel)
SPRECHANLAGE MIT EINER AUßENSTELLE (3+1)**

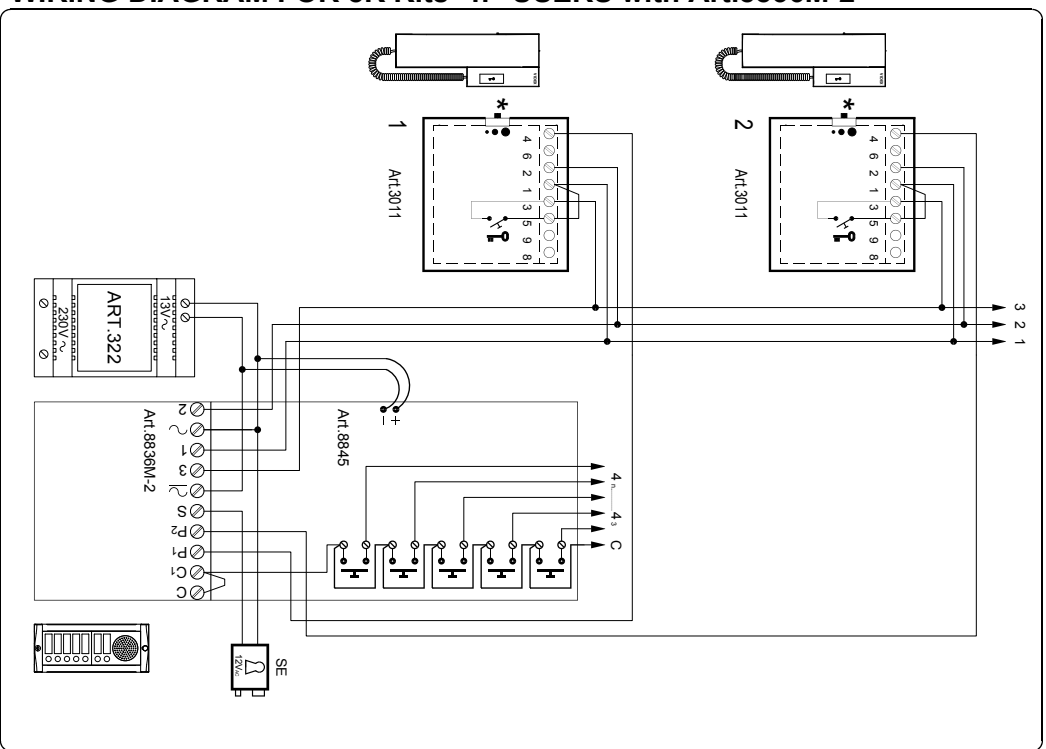

- Art.3011**
- Citofono
 - Intercom
 - Innenstelle
 - Poste d'appartement
 - Teléfono
- ART.322**
- Alimentatore
 - Power supply
 - Netzell
 - Alimentation
 - Alimentador
- ART.8836M-2..**
- Modulo portiere elettrico
 - Speaker unit module
 - Aussenstelle mit Sprecheinheit
 - Groupe phone
 - Unidad de habla/Botonera con parlante
- ART.8843...8845..**
- Modulo pulsante
 - Extension front panel module
 - Tastenmodul
 - Module avec boutons d'appel
 - Modulo de ampliacion
- ***
- Regolazione volume della nota elettronica (3 livelli).
 - Call tone volume control (3 Levels).
 - Régulation du volume de l'appel électronique (sur 3 niveaux).
 - Lautstärkeregulierung des elektronischen Rufs (auf 3 Niveaus).
 - Control de volumen del tono electrónico (3 niveles)
 - Contrôle de volume (3 niveles) de llamada electrónica.

NOTE:

I conduttori in grassetto hanno un diametro minimo di 10/10mm. The cables which are heavily outlined have a minimum diameter of 10/10mm.

Les conducteurs en gras ont un diamètre minimum de 10/10mm. Stark gezeichnete Linien müssen einen Leitungsschnitt von mindestens 1mm. Ø aufweisen

We recommend
This equipment is installed by a Competent Electrician, Security or Communications Engineer